

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Unidades Funcionales de Defensa n° 7, 8, 13, 14, 16, 17 y 18
DOMICILIO: Calle Almirante Brown 1432/34/36, Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Equipos de unidades separadas modelo piso-techo

Marca: GOLD POINT
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 2 (Dos)
Capacidad Aprox.: 15000 Frigorías

Marca: BGH
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 1 (Uno)
Capacidad Aprox.: 15000 Frigorías


Marca: TCL
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 12 (Doce)
Capacidad Aprox.: 2250 Frigorías

ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.



NOTA:

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.
- Se adjunta plano del inmueble a título ilustrativo.

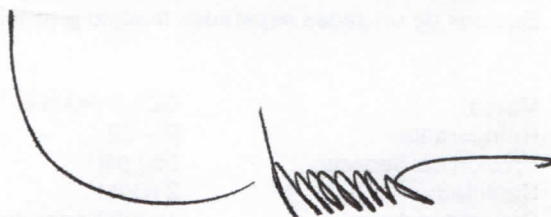



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Delegación Regional V
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.
NJ




Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Defensoría	Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V				
	Planta Baja				
	Ubicación: Alte. Brown n° 1942, Morón(BA)				





Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Defensoría	Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V				
	Planta Baja - Oficinas de informática				
	Ubicación: Alte. Brown n° 1942, Morón(BA)				




Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Defensoría	Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V
	Planta Entre Piso
	Ubicación: Alta. Brown n° 1942, Morón(BA)





Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Defensoría	Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V				
	Planta 1° Nivel				
	Ubicación: Alte. Brown n° 1942, Morón (BA)				




Arg. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Defensoría	Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V					
	Planta 2° Nivel					
	Ubicación: Alte. Brown n° 1942, Morón (BA)					



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAC
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Defensoría	Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V				
	Planta 3° Nivel				
	Ubicación: Alte. Brown n° 1942, Morón(BA)				



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Unidad Funcional de Defensa n° 22
DOMICILIO: Calle Almirante Brown 1492, PA, Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Equipos auto contenido modelo ventana

Marca: SURREY - CARRIER
Equipo: Auto contenido
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 3 (Tres)
Capacidad Aprox.: 2250 Frigorías


ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general

6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.



NOTA:

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.
- Se adjunta plano del inmueble a título informativo




Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Delegación Regional V
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.
NJ

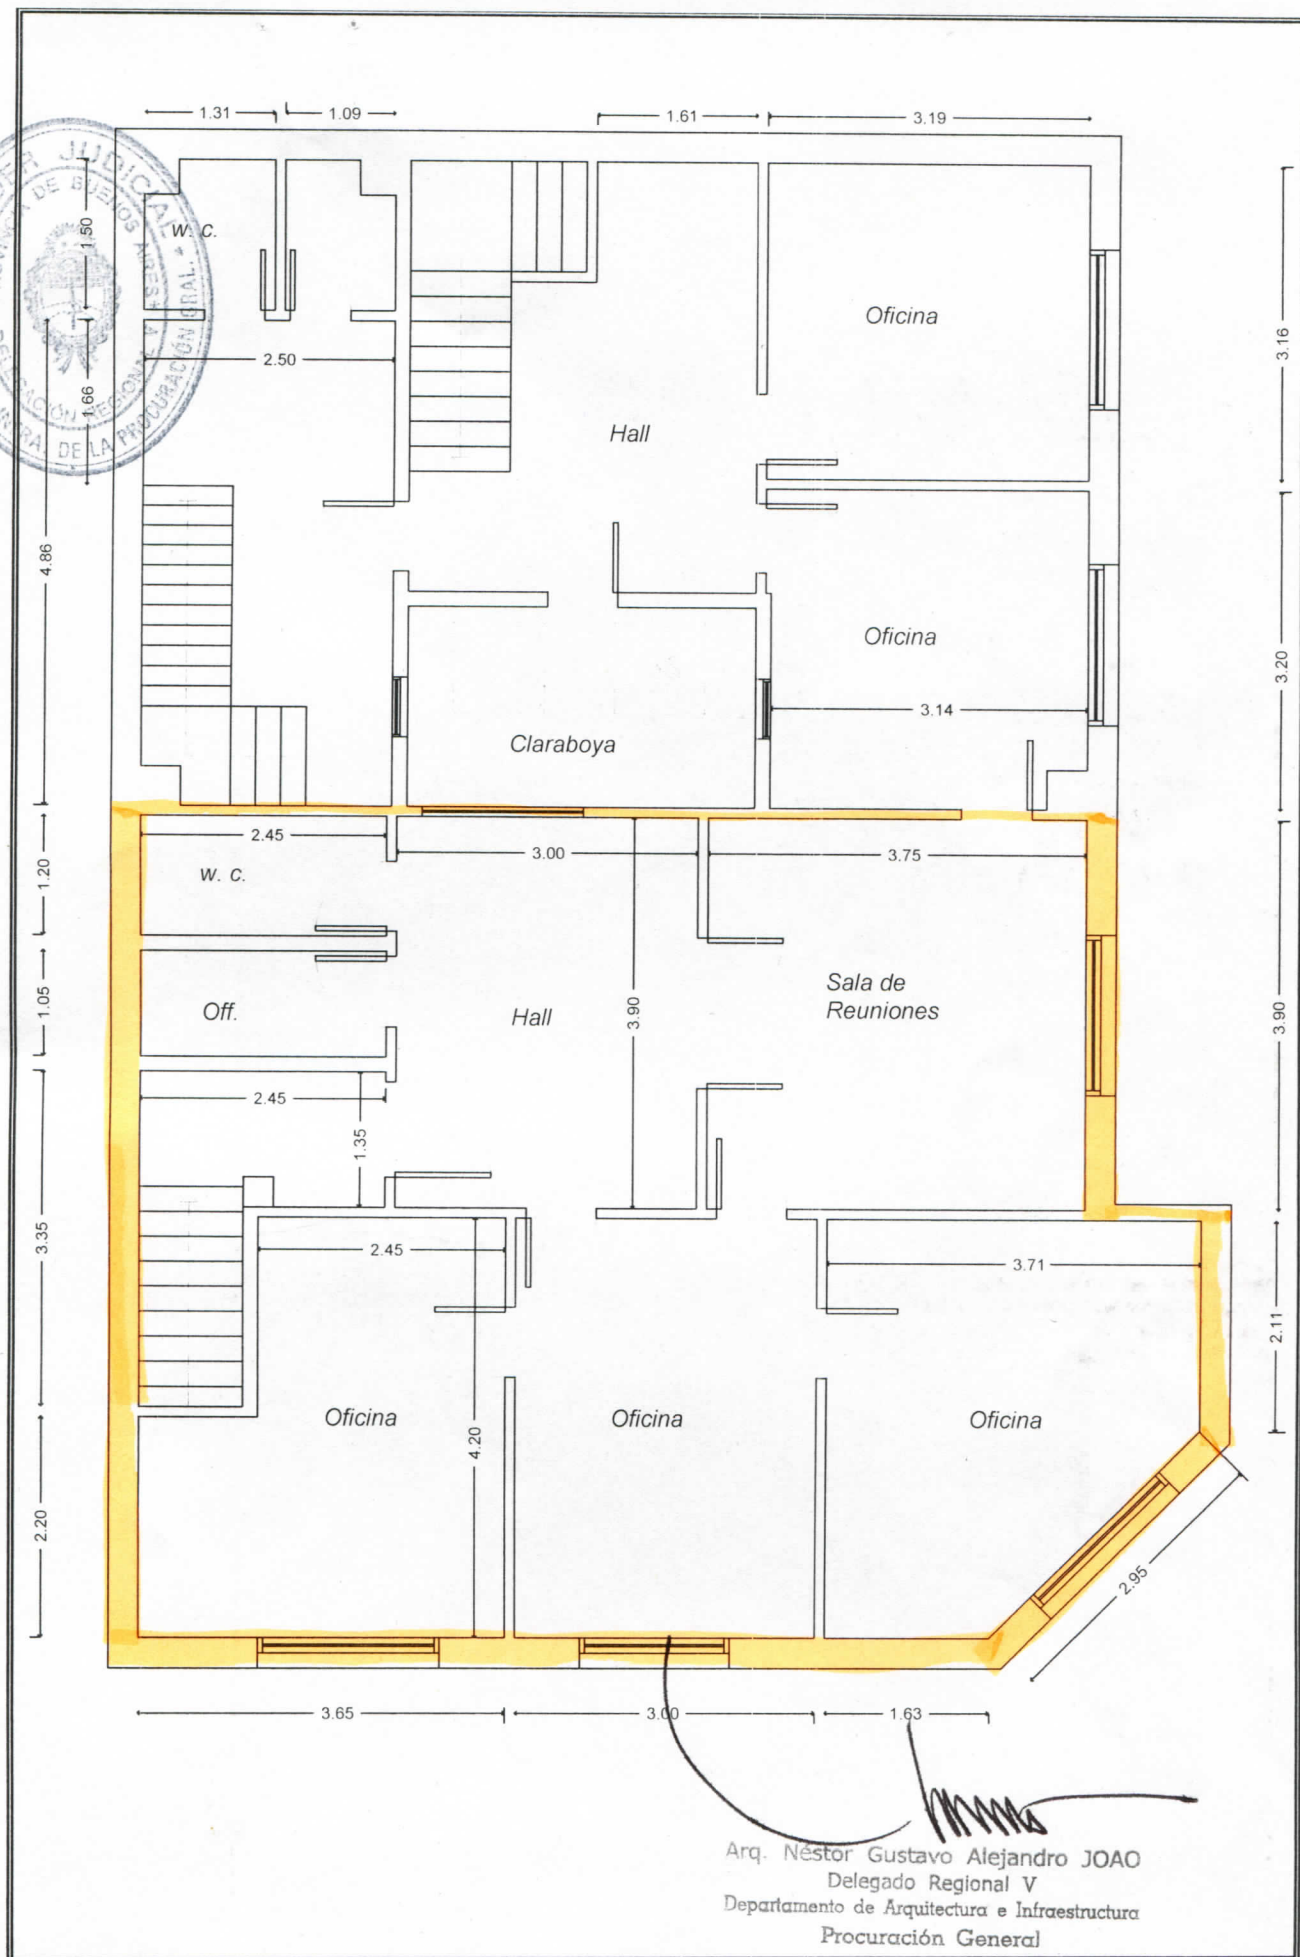

Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Unidades de Defensa	Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V				
	Planta Alta				
	Ubicación:	escala 1:100	fecha	dibujo	referencia revisión



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Defensorías UFD 4 y 14
DOMICILIO: Calle Cañada de Juan Ruiz 191, PA, Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Equipos de unidades separadas tipo "Split"

Marca: TCL
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 4 (Cuatro)
Capacidad Aprox.: 2250 Frigo/Kcal

Marca: ELECTRA
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 1 (Uno)
Capacidad Aprox.: 2250 Frigorías


ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros

3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.


NOTA:

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Delegación Regional V
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.
NJ



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Unidad Funcional de Defensa n° 2
DOMICILIO: Calle Sucre 202 / 204, P.B y P.A. Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Equipos de unidades separadas tipo "Split"

Marca: ELECTRA / SANYO
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 03 (Tres)
Ubicación: Planta Baja - despachos
Capacidad Aprox.: 3000 Frigo/Kcal

Marca: ELECTRA
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 01 (Uno)
Ubicación: Planta Baja - sala de espera
Capacidad Aprox.: 60000 Frigo/Kcal

Marca: Conformarker - PAL
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 02 (Dos)
Ubicación: Planta Alta - despachos
Capacidad Aprox.: 3000 Frigo/Kcal


Marca:	CARRIER
Equipo:	Auto contenido
Refrigerante:	R - 22
Presión de Servicio:	350 psi
Cantidad:	01 (Uno)
Capacidad Aprox.:	2250 Frigorías

ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO



1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

NOTA:

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.


Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Delegación Regional V
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.
NJ

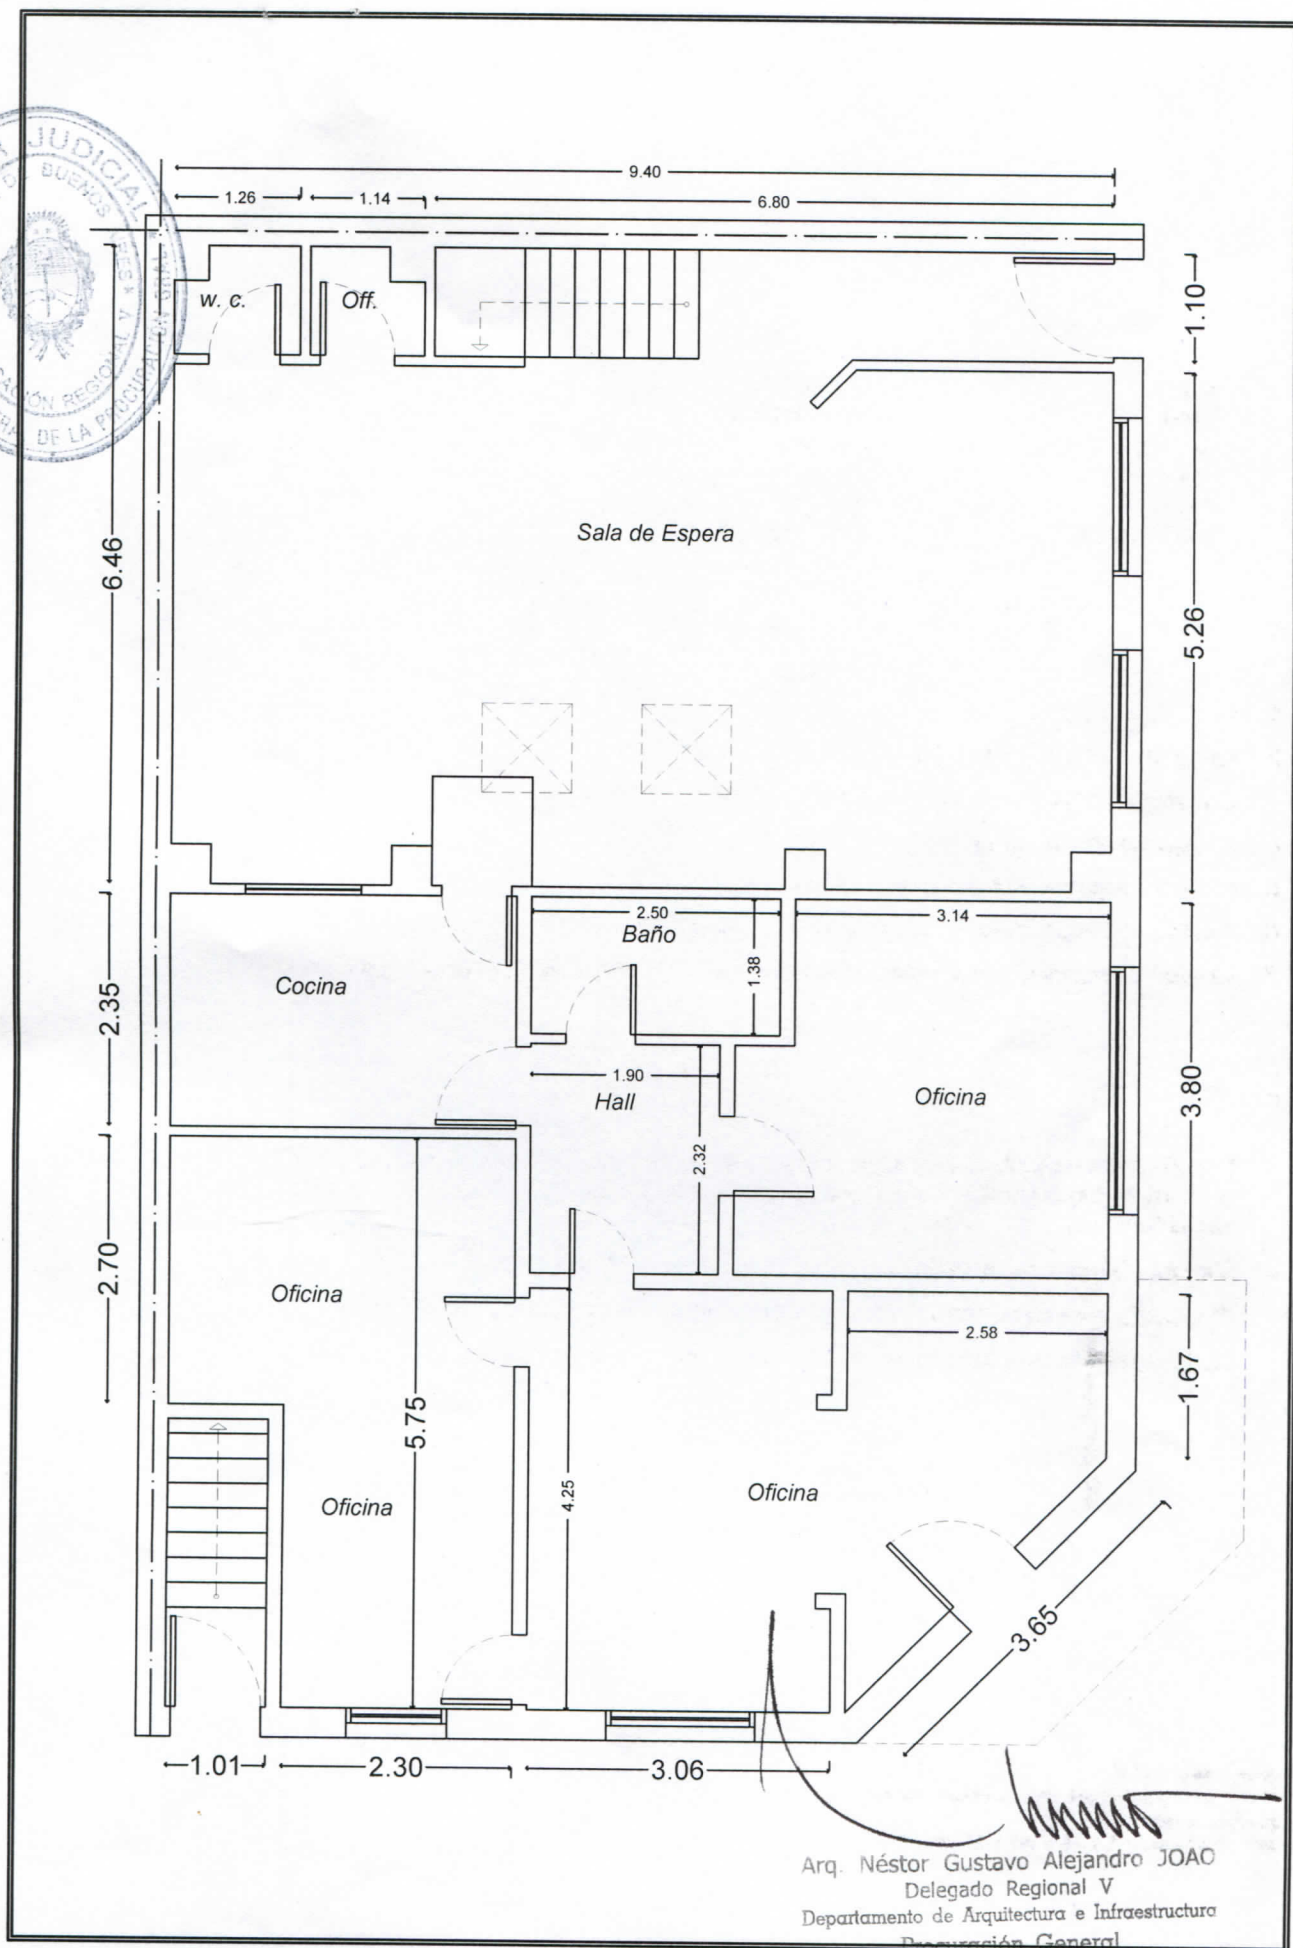

Unidades de Defensa	Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V				
	Planta Baja				
	Ubicación: Brown n° 1492, Sucre 202 / 204, Morón (BA)				
		escala	1:100	fecha	
		dibujo		referencia	
		revisó			